


No: Dz2018103312



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 中山市左向照明有限公司

产 品 型 号 名 称: Z-BLJC-10E II 3W-Z18-ZQ3 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 分 型 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2018103312

共 4 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	Z-BLJC-10E II 3W-Z18-ZQ3
认证委托人	中山市左向照明有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	中山市左向照明有限公司	生产日期	2018 年 5 月
生产企业	中山市左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 7 月 2 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 Z-BLJC-1LR0E II 3W-Z18-ZQ3 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具） 以下空白。  签发日期: 2018 年 8 月 25 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 刘华


审核: 谢华

编制: 王

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018103312

共 4 页 第 2 页

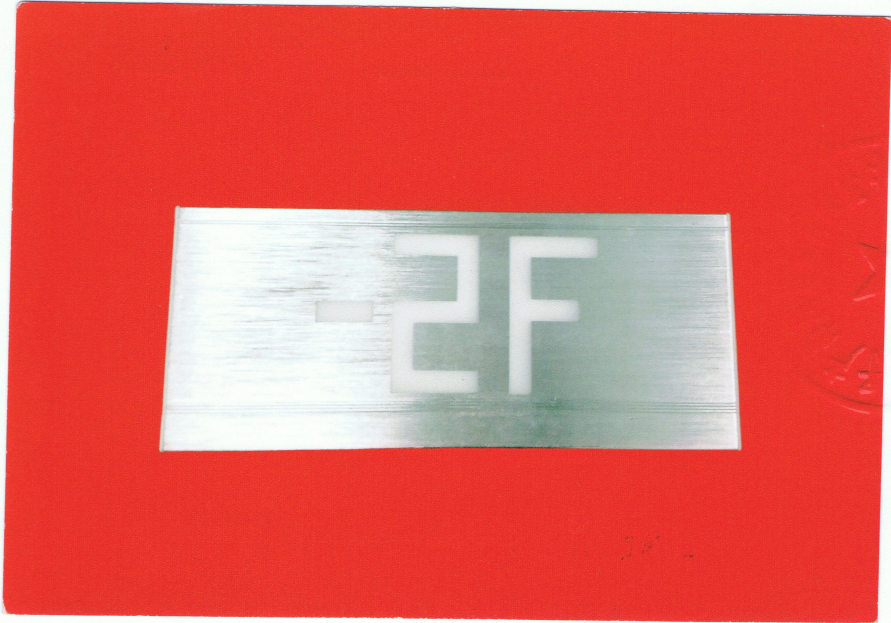认证委托人	中山市左向照明有限公司		
通信地址	中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼		
联系电话	0760-87561666	传 真	0760-88758003
产品照片			
			
产品型号: Z-BLJC-10E II 3W-Z18-ZQ3 (图 B. 6 -2F)			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2018103312

共 4 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: Z-BLJC-10E II 3W-Z18-ZQ3
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 中山市左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 中山市左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.8V
- 11) 主电功耗: 3W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 360mm×153mm×8mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: LED 数量不同;
- 7) 与以下产品配接工作:
中山市左向照明有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V, 0.05W

型号: ST-2835G

生产者: 东莞市星晖光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：中山市左向照明有限公司
产品型号：Z-BLJC-10E II 3W-Z18-ZQ3

No: Dz2018103312
共 4 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：两侧部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸(mm)：356 $\times$ 110)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)：0.6 应急工作时间：93min42s 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)：34.1 表面亮度(cd/m^2)： 1#(图 B.6 -2F) 主电状态转入应急状态： 148.6 133.9 128.5 110.8 136.2 166.2 161.7 150.6 140.8 122.9 放电 80min 后： 145.2 130.6 127.4 108.5 135.1 163.7 158.5 147.9 137.3 120.4	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	低温试验	7.12	1#表面亮度(cd/m^2)： 153.0 134.7 136.5 114.1 140.6 155.5 141.0 147.8 147.5 135.8 应急工作时间：92min16s	合 格	/
9	外壳防护等级试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求	合 格	/
10	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/