



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



No: Dz2019103817

中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 广东左向照明有限公司

产品型号名称: Z-ZFJC-E18W-1631C 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检验类别: 型式试验




国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103817

共 6 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	Z-ZFJC-E18W-1631C
认证委托人	广东左向照明有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东左向照明有限公司	生产日期	2019 年 9 月
生产企业	广东左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 9 月 29 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期：2019 年 12 月 23 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：张德成

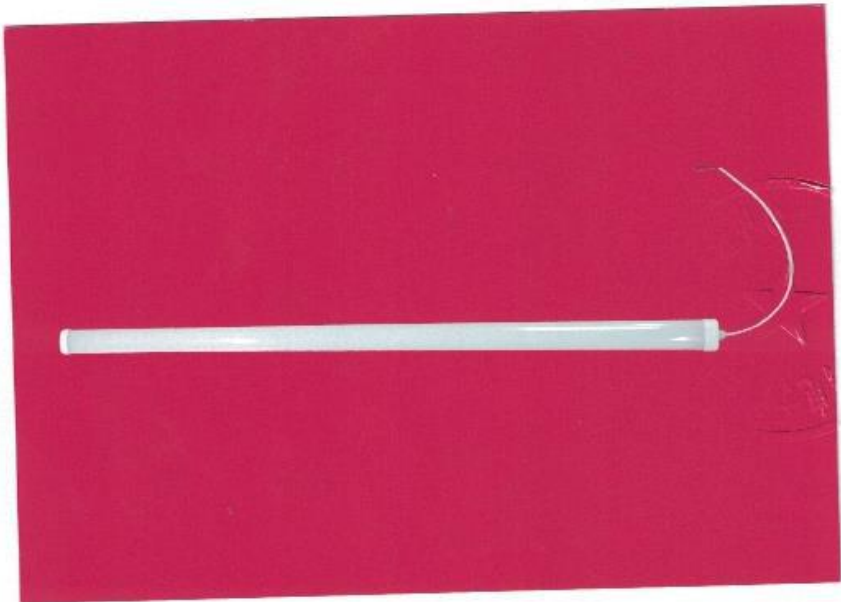
审核：谢锋

编制：王明

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103817

共 6 页 第 2 页

认证委托人	广东左向照明有限公司		
通信地址	广东省中山市古镇镇信恒路 42 号		
联系电话	0760-87561666	传 真	0760-88758003
产品照片			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019103817

共 6 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: Z-ZFJC-E18W-1631C
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省中山市古镇镇信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 外壳防护等级: IP65
- 8) 额定电源电压: DC24V 或 DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC2.9V
- 11) 主电功耗: 18W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:
广东左向照明有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC2.8V-DC2.9V, 0.2W
型号: T-2835B24-POB6
生产者: 深圳市晶锐光电有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东左向照明有限公司
产品型号：Z-ZFJC-E18W-1631C

No: Dz2019103817

共 6 页 第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28)	合格	配接广东左向照明有限公司生产的Z-D-0.5KV A-1833A型应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和ZX-C-01A型应急照明控制器。
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.22 2# 0.22 应急工作时间： 1# 111min50s 2# 111min50s 主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 1# 777.6 2# 475.0 放电80min后光通量(lm)： 1# 739.4 2# 469.2 断开光源或光源不符合要求时， 充电24h、放电80min，内部发热 元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)： 1# 37.9 2# 39.2	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	/
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 110min22s 第十次 99min50s	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东左向照明有限公司
产品型号：Z-ZFJC-E18W-1631C

No: Dz2019103817
共 6 页 第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘电阻值： 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
10	高温试验	7.11	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：776.3	合格	/
11	低温试验	7.12	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：477.6 应急工作时间：98min40s	合格	/
12	恒定湿热试验	7.13	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：492.4	合格	/
13	振动试验	7.14	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：481.6	合格	/
14	冲击试验	7.15	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：774.6	合格	/
15	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP65 要求。	合格	/
16	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东左向照明有限公司
产品型号：Z-ZFJC-E18W-1631C

No: Dz2019103817

共 6 页 第 6 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间：90min 应急转换时间(s)： 1# 0.22 2# 0.22 应急工作时间： 1# 97min26s 2# 97min26s 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1# 770.4 2# 473.2 放电 80min 后光通量 (lm)： 1# 752.3 2# 464.7 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度(℃)： 1# 37.9 2# 39.2	合格	配接广东左向照明有限公司生产的 Z-D-0.5KV A 型应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和 ZX-C-01A 型应急照明控制器。
以下空白。					