

No: Dz2022200317



210021020170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认证委托人：广东左向照明有限公司

产品型号名称：Z-1143 型中继模块

检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。


单位名称：应急管理部沈阳消防研究所  
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲  
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915  
传 真：31535850/5806  
邮政编码：110034  
网 址：<http://www.efire.cn>  
电子信箱：[jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)  
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology  
Research Institute of MEM  
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,  
Shenyang, P.R.China 110034  
Tel: (86) 24-31535801/5915  
Fax: (86) 24-31535850/5806  
Website: <http://www.efire.cn>  
E-mail: [jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2022200317

共 10 页 第 1 页

产品名称	中继模块	型 号	Z-1143
认证委托人	广东左向照明有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东左向照明有限公司	生产日期	2022 年 2 月
生产企业	广东左向照明有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2022 年 2 月 28 日
样品数量	2 个	检验日期	自 2022 年 2 月 28 日 至 2022 年 4 月 24 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16806-2006 《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15: 2019 《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006 《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> </div> <p>签发日期: 2022 年 4 月 25 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来

审核: 谢峰

编制: 何佳阳

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2022200317

共 10 页 第 2 页

认证委托人	广东左向照明有限公司		
通信地址	广东省中山市古镇镇曹二信恒路 42 号		
联系电话	0760-87561666	传 真	0760-88758003

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2022200317

共 10 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 中继模块
- 2) 型号: Z-1143
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 广东左向照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东左向照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省中山市古镇镇曹二信恒路 42 号 2、3、4 楼
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压: 总线 24V
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 85mm×85mm×37mm;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 4) 通过总线与火灾报警控制器通信;
- 5) 编码方式: 电子编码;
- 6) 供电方式: 由火灾报警控制器的总线供电;
- 7) 与以下产品配接工作:  
广东左向照明有限公司生产的 JB-TB-Z-A104 型、JB-TB-Z-A105 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

主芯片 (CPU)  
型号: SW6022  
生产者: 青鸟消防股份有限公司  
型号: SW6028  
生产者: 青鸟消防股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：广东左向照明有限公司  
 产品型号：Z-1143

No: Dz2022200317  
 共 10 页 第 4 页

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合格	/
2	基本性能试验	5.10	功能正常。	合格	配接 JB-TB-Z-A104 型 火灾报警控制器
3	绝缘电阻试验	5.13	大于 1000MΩ。	合格	/
4	射频电磁场辐射抗 扰度试验	5.16	功能正常。	合格	/
5	射频场感应的传导 骚扰抗扰度试验	5.17	功能正常。	合格	/
6	静电放电抗扰度试 验	5.18	功能正常。	合格	/
7	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5.19	功能正常。	合格	/
8	浪涌（冲击）抗扰 度试验	5.20	功能正常。	合格	/
9	低温（运行）试验	5.23	功能正常。	合格	/
10	恒定湿热（运行） 试验	5.24	功能正常。	合格	/
11	恒定湿热（耐久） 试验	5.25	功能正常。	合格	/
12	振动（正弦）（运 行）试验	5.26	功能正常。	合格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告  
检验结果汇总表

生产企业：广东左向照明有限公司  
产品型号：Z-1143

No: Dz2022200317  
共 10 页 第 5 页

序号	检验项目	GB 16806-2006 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	基本性能试验	5.10	功能正常。	合格	配接 JB-TB-Z-A105 型火 灾报警控制器
以下空白。					





应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2022200317


共 10 页 第 7 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：电磁屏蔽室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

- 3) 受试设备连接图

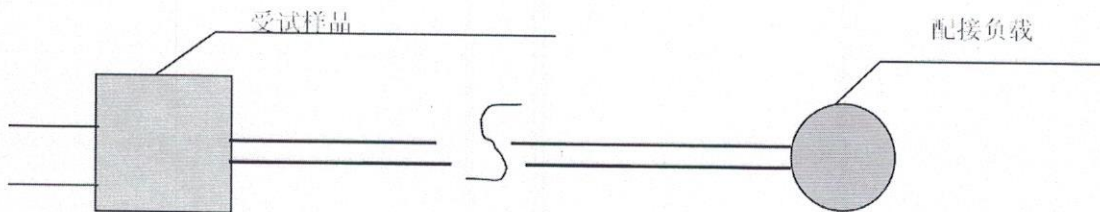

- 4) 试验布置示意图

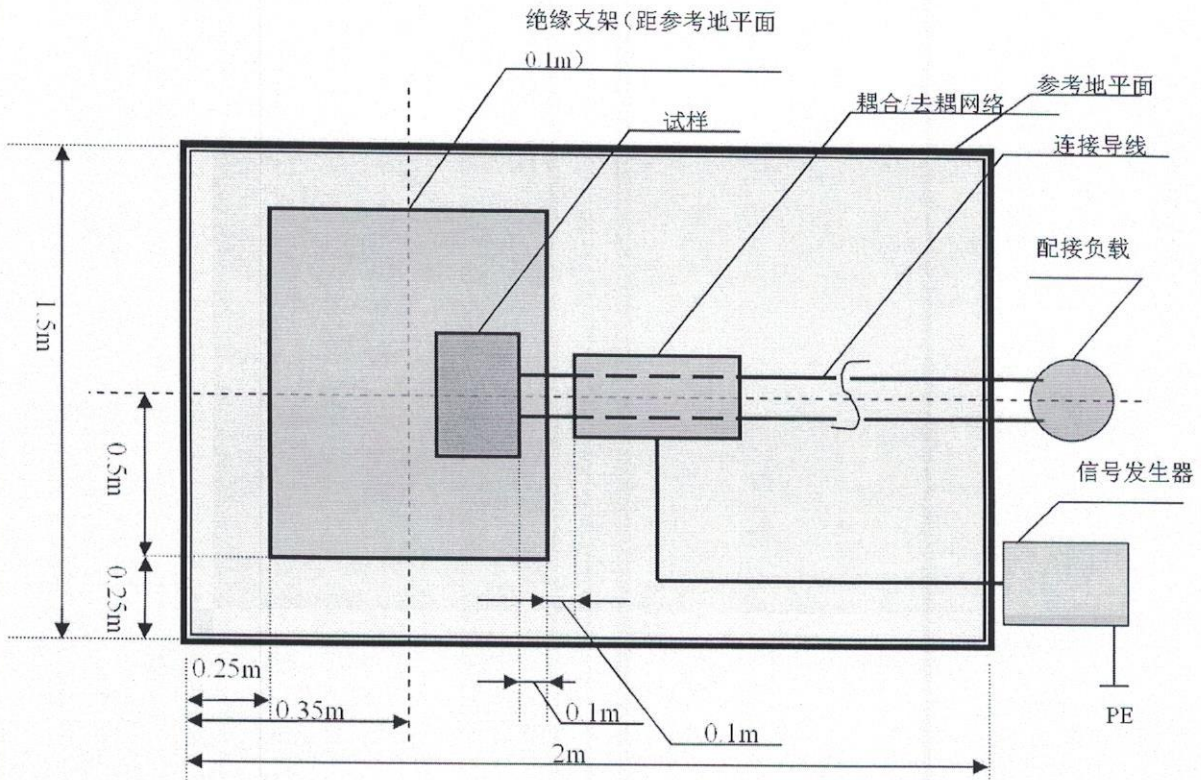

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2022200317


共 10 页 第 8 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图

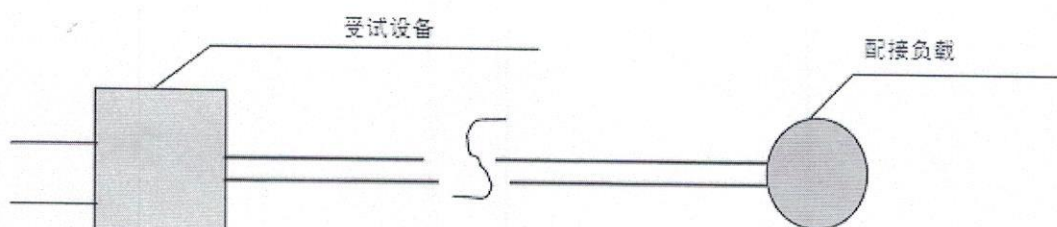

- 4) 试验布置示意图

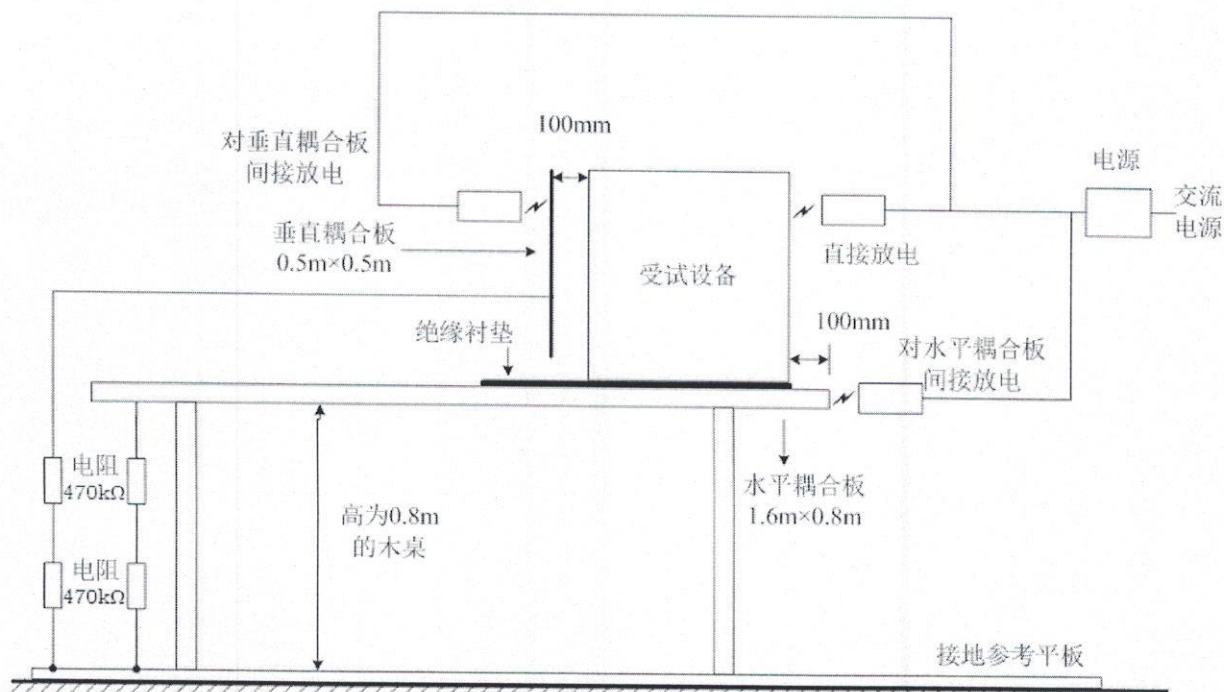

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2022200317


共 10 页 第 9 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
容性耦合夹	CDN 8014	合格

- 3) 受试设备连接图：

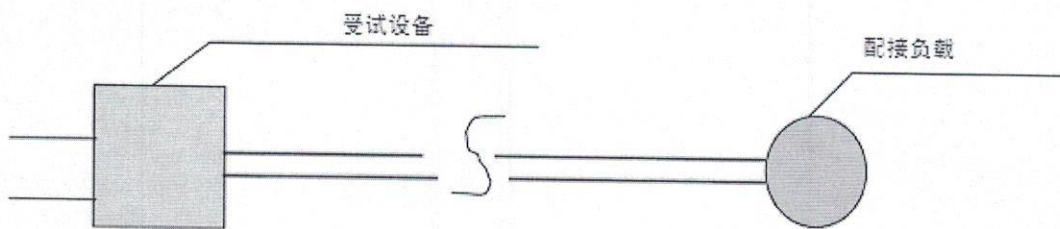

- 4) 试验布置示意图：

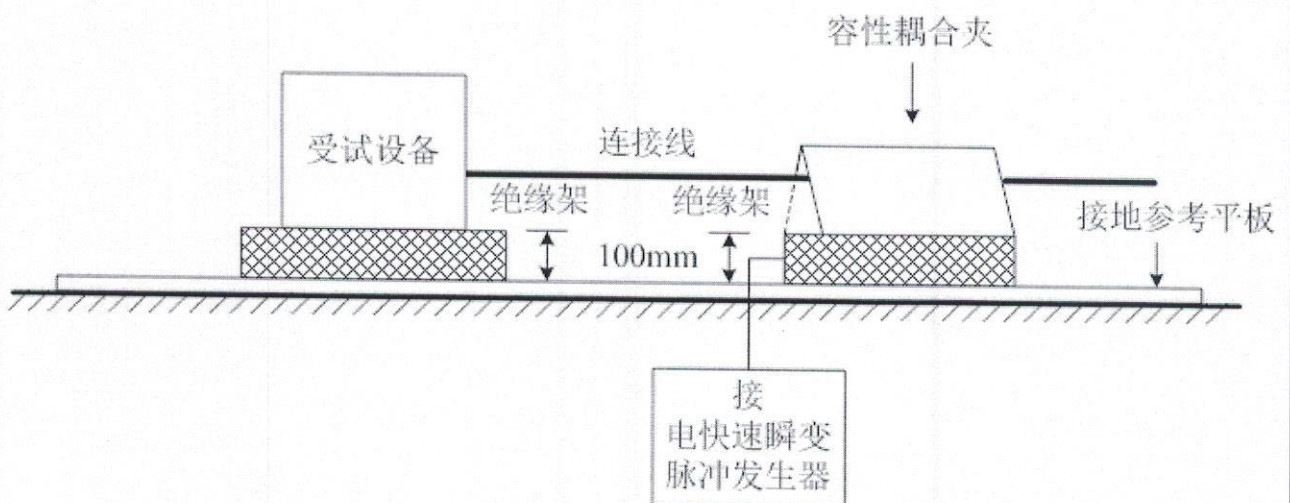

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检验报告

No: Dz2022200317


共 10 页 第 10 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3) 受试设备连接图

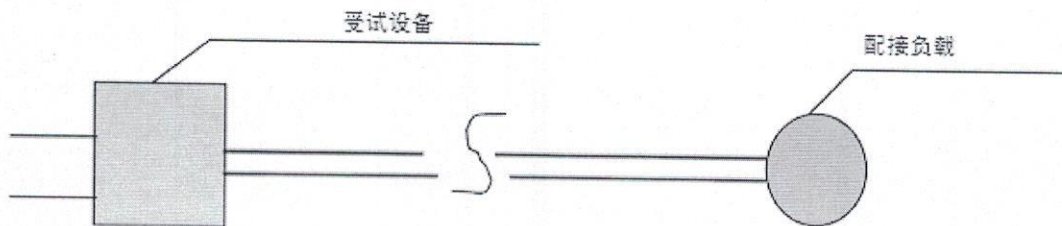

- 4) 试验布置示意图

